


Страна на обслужване за филтъра  
Filter Service Side  
Bedienseite des Filters

Страна на обслужване  
Service side  
Bedienseite

Страна на обслужване за филтъра  
Filter Service Side  
Bedienseite des Filters

Въздух от помещение  
Room air  
Abluft

Въздух към помещение  
Supply air  
Zuluft

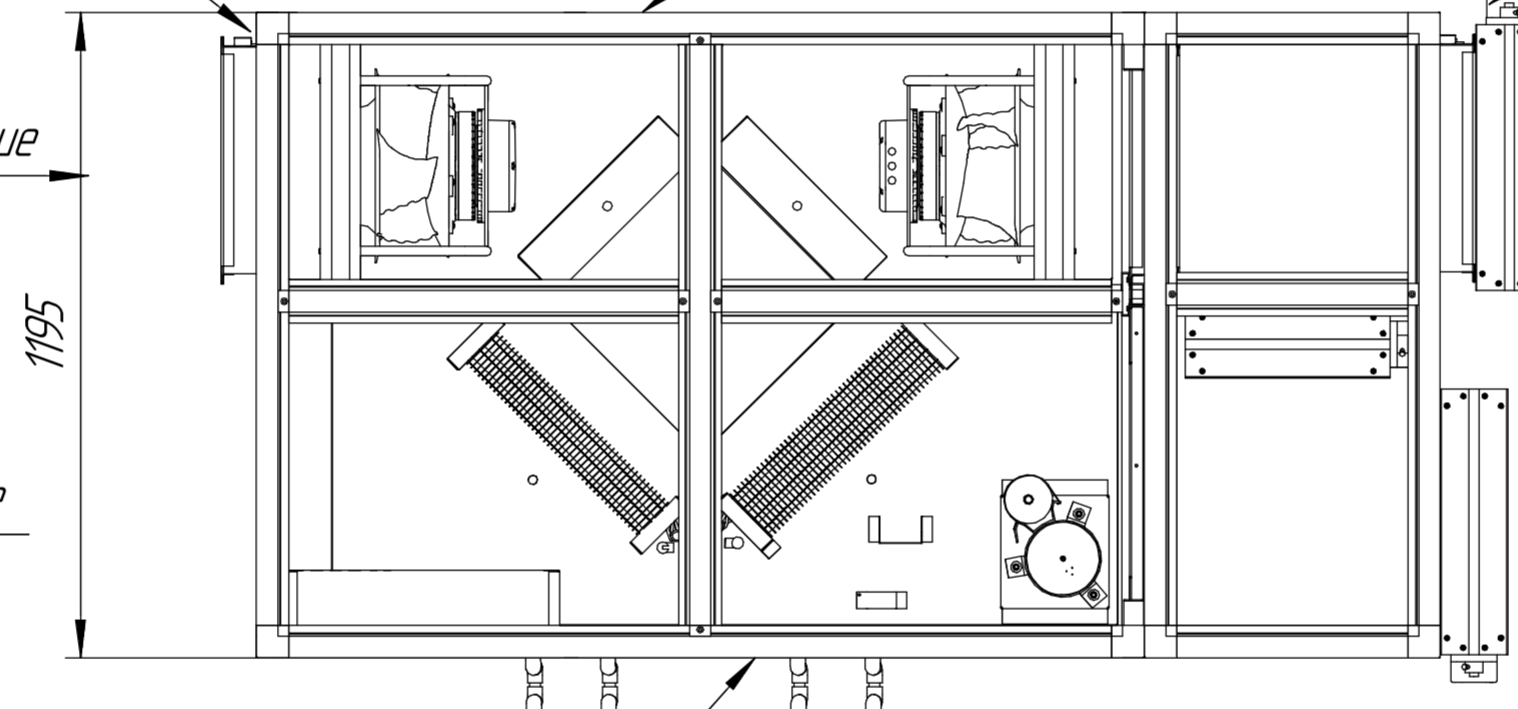

Свеж въздух  
Fresh air  
Außenluft

Изхвърлян въздух  
Exhaust air  
Fortluft

**BG:**

1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 850 mm.
2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.
3. Всички размери са посочени в mm.

**Забележка:**

Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция (фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

**EN:**

1. 850 mm distance must be provided from service side.
2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.
3. All dimensions are in mm.

**Note:**

Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

**DE:**

1. 850 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.
2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.
3. Alle Abmessungen sind in mm.

**Bemerkung:**

Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.